




| Sr.<br>No. | Recommendation   | Response<br>(Yes/No/NA) | Supporting Materials  |
|------------|--|-------------------------|---|
| 40         | Ensure water connection provided as a service through the online single window system in a manner that allows online filing, payments, tracking of status, approvals | Yes                     | Applicant's Name – Hites hbhai Aghara<br>E-mail Id – sunimpex 120@yahoo.com<br>Mobile No - 9909940989 |






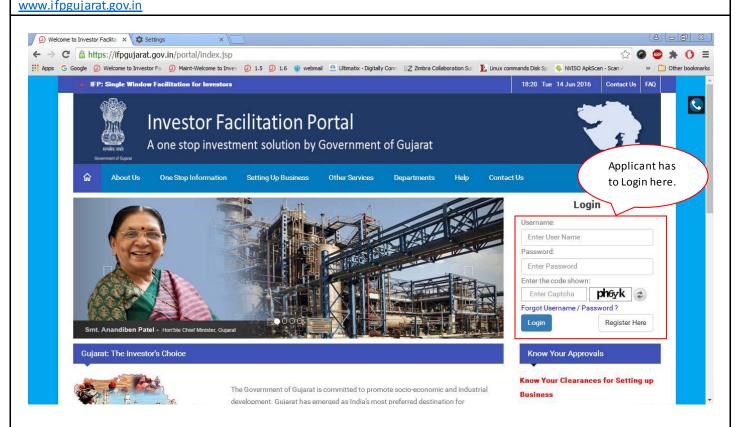

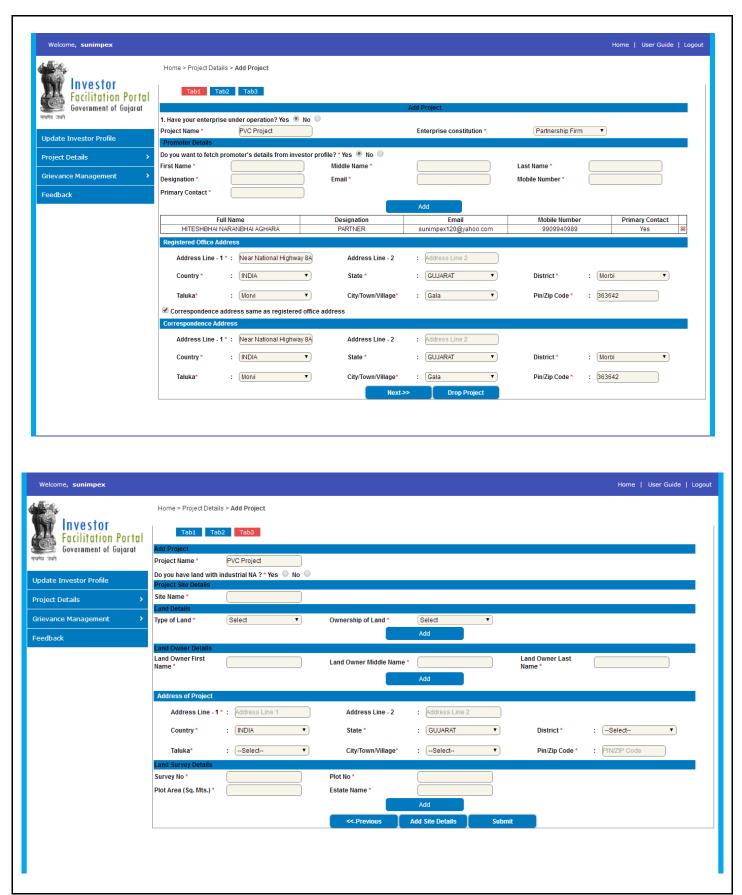


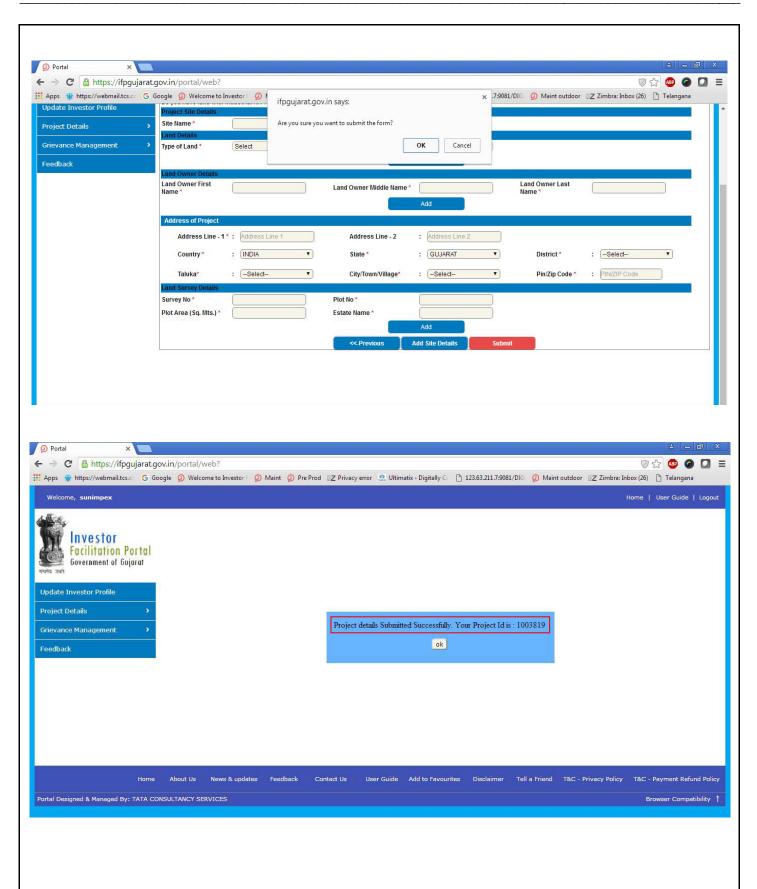




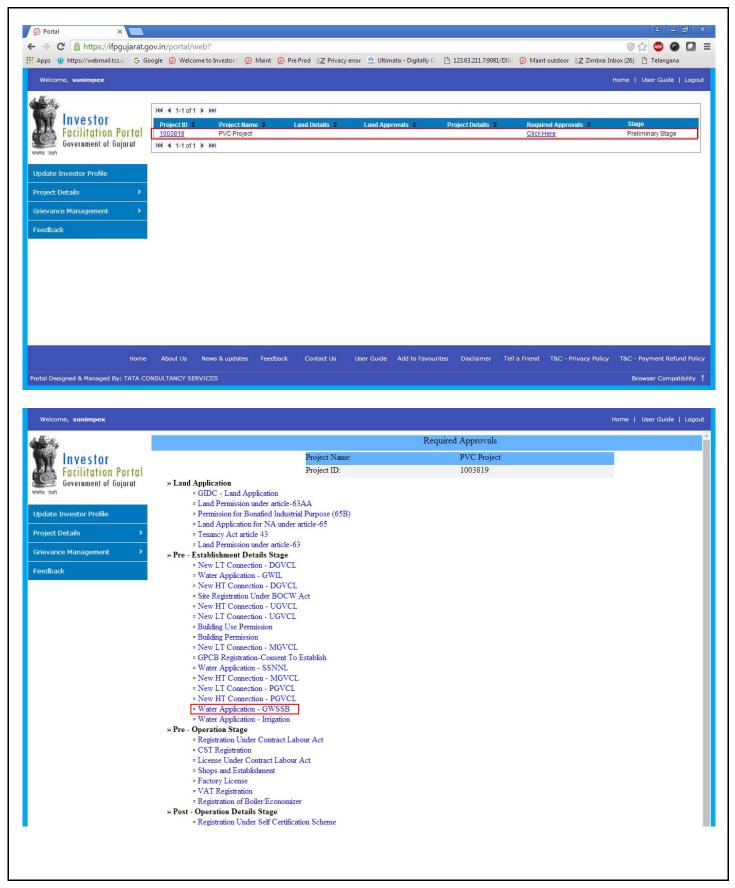




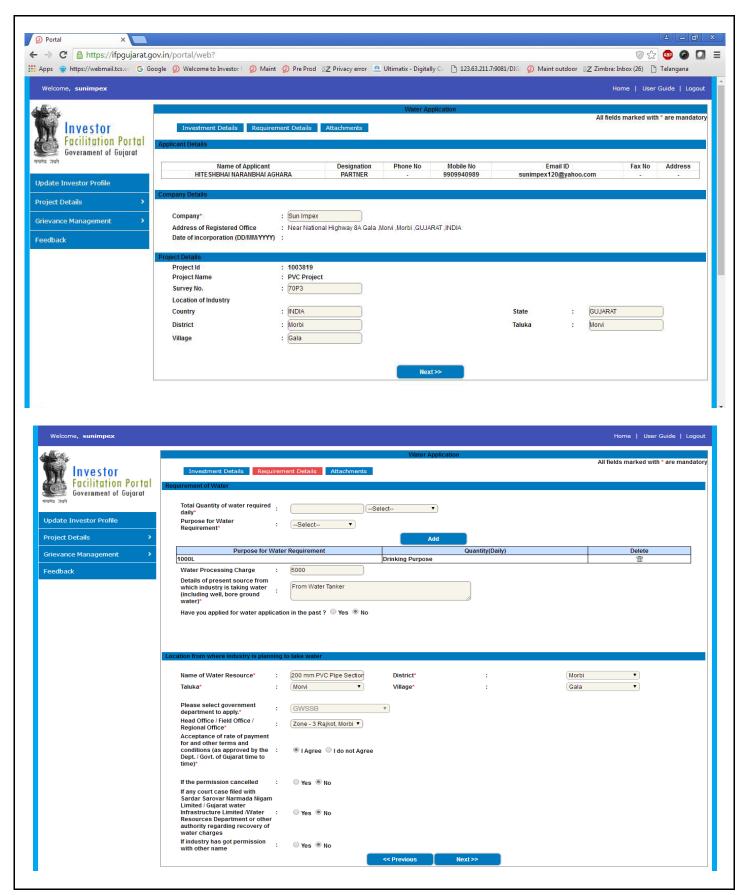




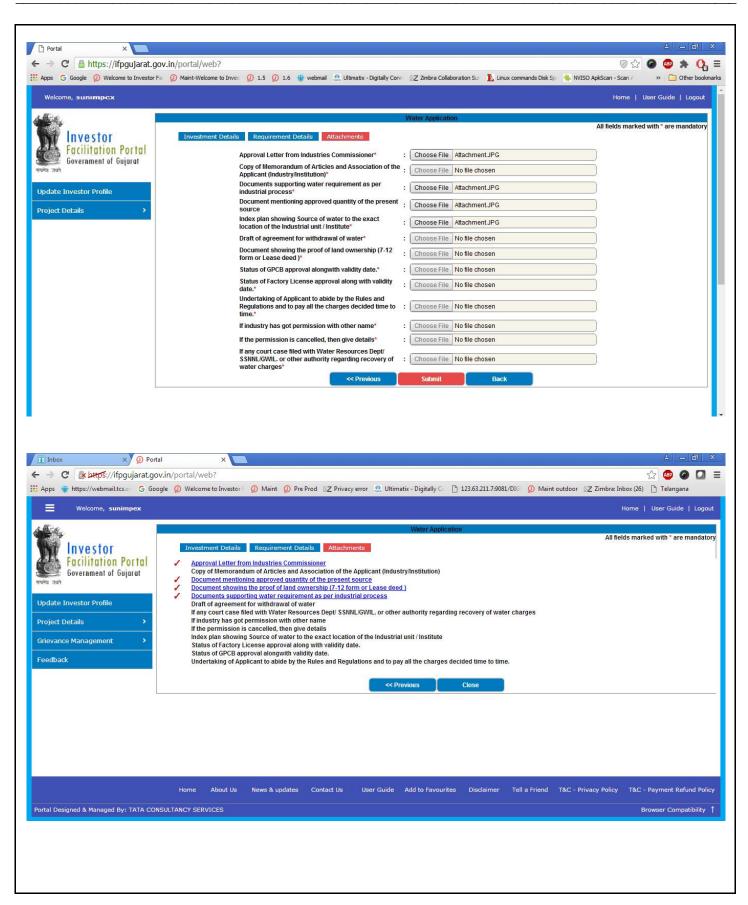




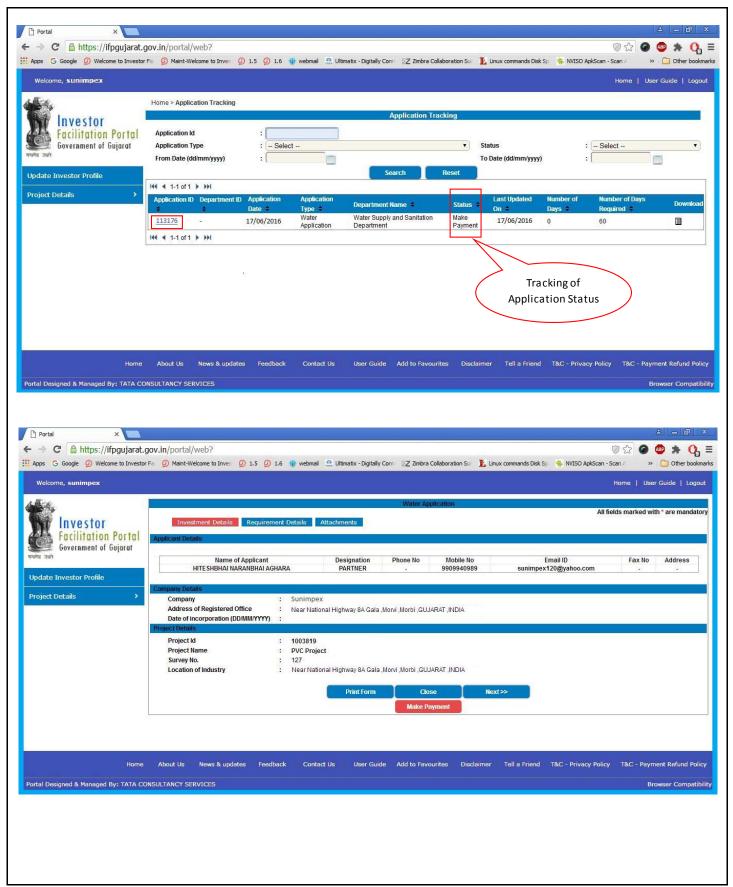




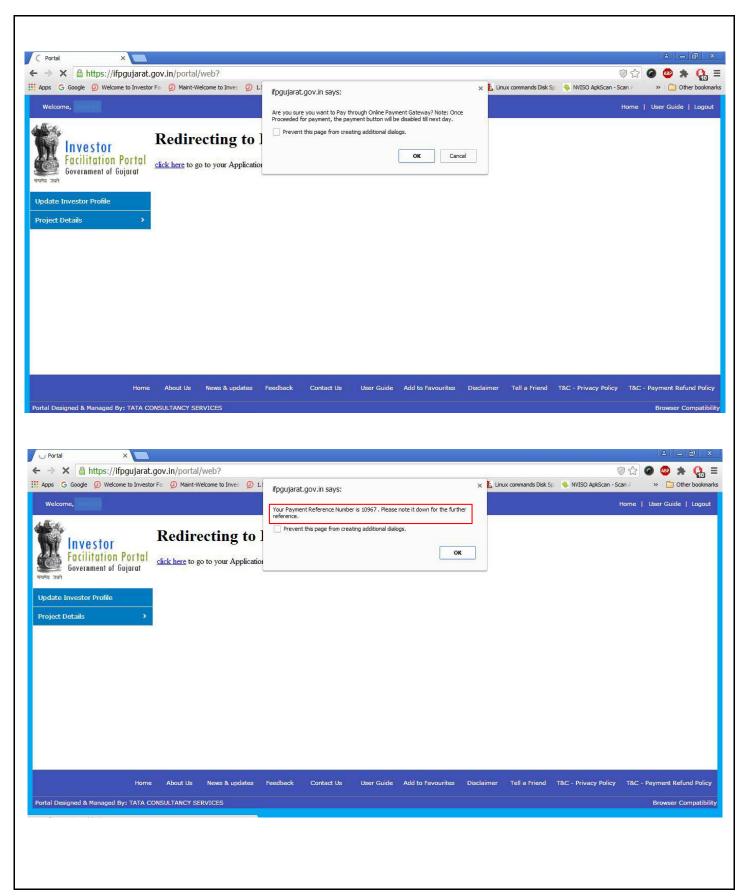




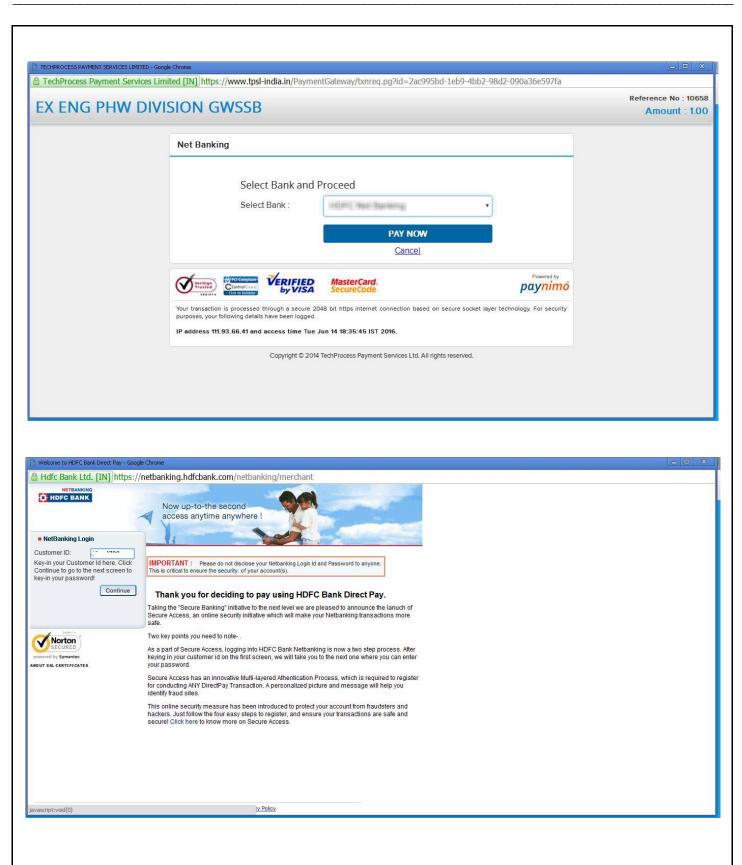




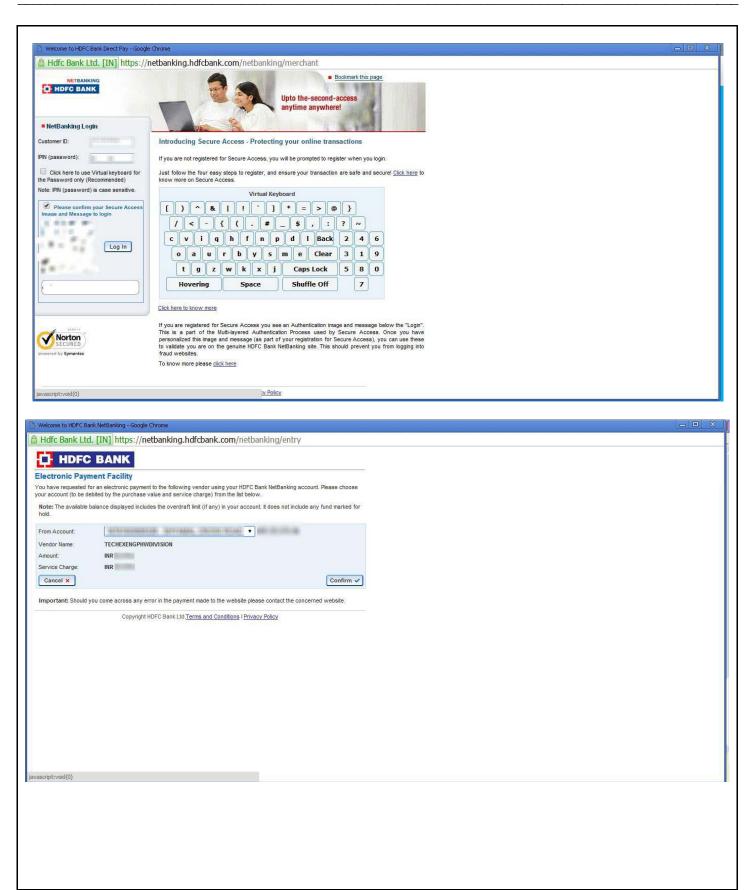




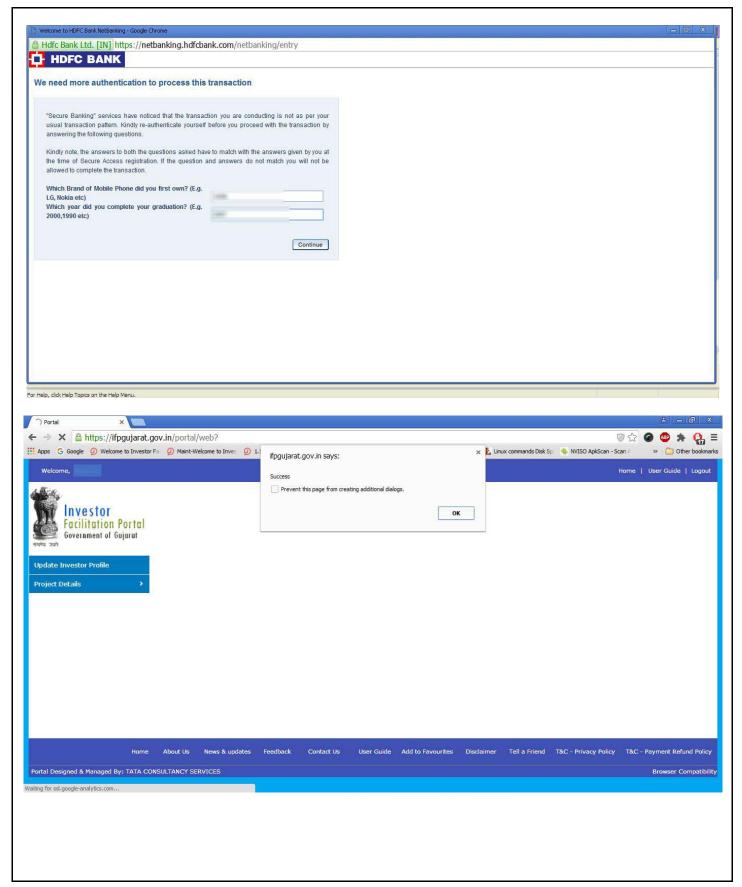



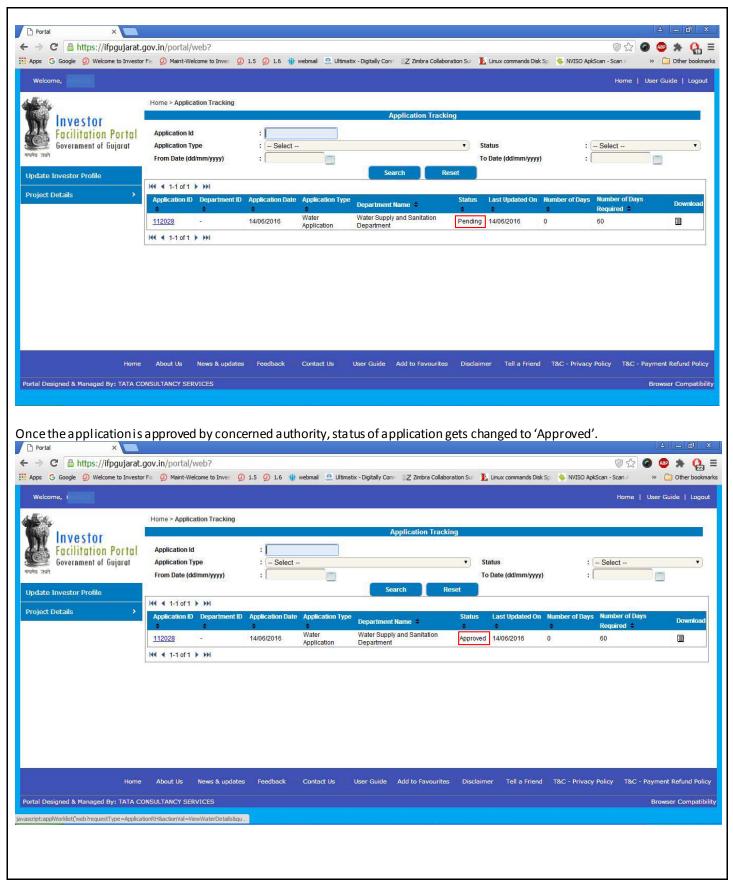



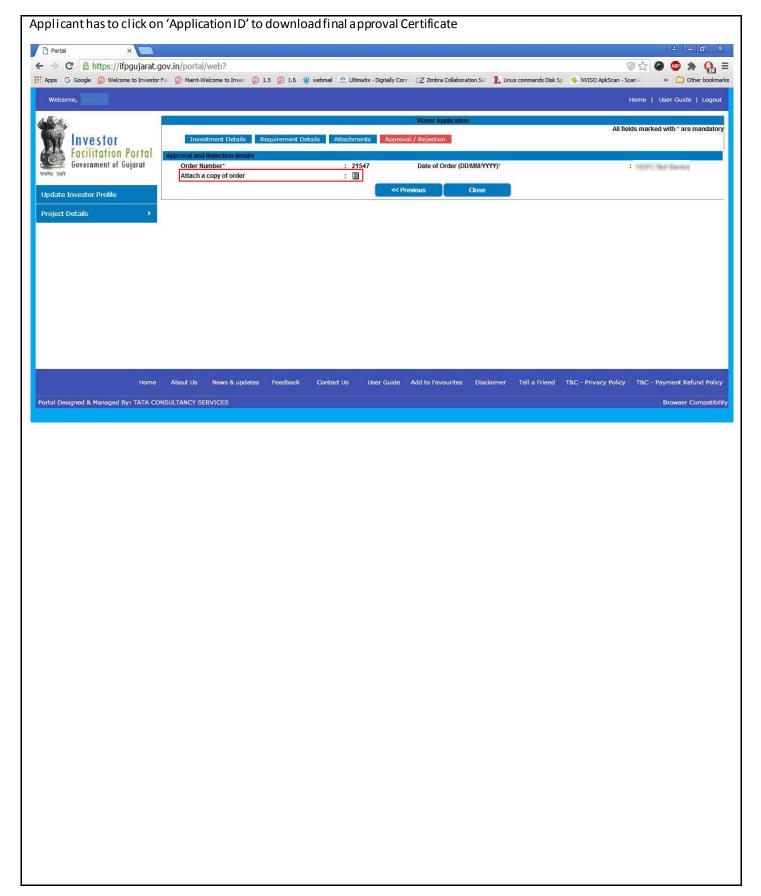







ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોડે,

જલસેવા ભવન, સેક્ટર- ૧૦- એ, ગાંધીનગર- ૩૮૨૦૧૦ પીએબીએક્સ- ૯૯૭૮૪૪૧૧૦૧ થી ૭૫ ફેક્ષમ ૨૩૨૨૫૯૭૨- ૭૯

એન પી.સોલકી an state: www.gwssb.org. ઇ-મેઇલ:- setechceli@gmail.com,

અધિવાક ઇજનેર જા.નં./ટેકસેલ/ઝોન-૩/જેનલસર જંકશન રેલ્વ/દેવીંગ/રાજકોટ/ ઝુલ

41.9 6/ 21 /309

अति.

મુખ્ય ઇજનેરશ્રી,

3314-3.

ગુજરાત પાણી પુરવકા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ,

विषय:-

જેતલસર જંકશન રેલ્વે સ્ટેશન જેતપુર, જી. રાજકોટને જેતપુર જુથ પાણી પુરવઠા યોજનાના દેવકી ગલોલ થી જેતલસર જંકશનમાંથી પીવાના પાણીનું જોડાણ આપવા

બાબત.

संदर्भः

આપશ્રીની કચેરીના પત્ર કમાંક પીબી- ૨/ રાજકોટ/ ટેપીંગ/ જેતલસર જેક્શન રહ્ય / ૧૮૩૨/ તા. ૩/૬/૨૦૧૫ અને ૧૩૧૫ તા. ૧૨/૫/૨૦૧૬.

'ઉપરીક્ષ્ત વિષયે સંદર્ભ તળેથી મળેલ દરખાસ્ત જેતલસર જંકશન રેલ્વે સ્ટેશન જેતપુર જ રાજકોટને જેતપુર જુથ પાણી પુરવઠા યોજનાના દેવકો પ્રલોવ થી જેતવસર જંકશનમાંથી દેનિક ૧,૦૦,૦૦૦ લીટર પીવાના પાણીનું રૂ. ૨૭.૪૪/- પ્રતિ ૧૦૦૦ લી. ના દરે આપવા અંગેની દરખાસ્તનો માન, સભ્ય અચિવશીની તા. ૧૭/૫/૨૦૧૬ ની ફાઇલ પરની નોંધ અન્વયે ત્રીચેની શરતોને આધિત મંજુરી આપવામાં આવે છે.

નોંધઃ- મુખ્ય ઈજનેરશ્રી ઘ્વારા સ્થળ પરિસ્થિતિનું મુલ્યાંકન કરી સમાવિષ્ટ ગામોને પુરતું પાણી મળી રહે તે ખાત્રી કરી ટેપીંગ આપવાની કામગીરી કરવી..

शरती:-

- ટેપીંગ દરખાસ્તની નિયત અરજી ફી.રૂ. ૧૦૦/- તથા પ્રોસેસીંગ ફી.રૂ. ૫૦૦૦/- સંસ્થાએ કરારખત કરતી વખત ભરવાના રહેશે.
- દેપીંગની કામગીરી કનેક્ટીંગ પાઇપલાઇન, વોટર મીટર વર્ગેરનો ખર્ચ અરજદાર ભોગવવાનો રહેશે.

પાણીનું વિતરણ ઉપલબ્ધ પાણીના જશ્થાને ધ્યાને લઇ કરવાનું રહેશે તથા મંજુર થયેલ દેનિક જશ્થાની મર્યાદામાં પાણી આપવાનું રહેશે તથા સદેરહું કનેક્શન દરભાસ્તમાં દર્શાવ્યા મુજબ આપવાનું રહેશે

- સંસ્થાને કનેકશન આપતા પહેલા સંસ્થાના સ્થળ તથા પાણીના ઉપયોગનો હેતુ રેજુઆતને સુંસંગત છે કે કેમ ? તેની ચકાસાલી કરી લેવાની રહેશે. આ કનેક્શન માત્ર પીવાના પાણીના હેતુ માટે જ આપવામાં આવે છે અન્ય હેતુ માટે વાપરી શકાશે નહીં અને સંબંધિત નાયળ કાર્યપાલક ઇજનરેશ્રી વચ્ચે કરારખત કર્યા બાદ જ પાણી પુરવર્કો વાલુ કરવાની જવાબદારી નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની રહેશે.
- અરજદારે બોર્ડના મંજુર થયેલ વેન્ડર પાસેથી I.S.I. માર્કોનું મીટર ખરીદી પોતાના ખર્ચે મુકવાનું રહેશે. આ 3E. મીટરનું સબંધીત નાયબ કાર્યપાલક ઇજેનરશ્રીએ કેલીબ્રેશન બાબતે સટીફાઇડ કરવાનું રહેશે. મીટર મુકાવવાની જવાબદારી સબંધિત નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની રહેશે મીટર ફીટ કર્યો બાદ જ પાણી પુરવઠો ચાલું કરવાનો રહેશે. મીટર તથા પાઇપ લાઇનની મરામત અને નિભાવણી તથા ટેપીંગ પોઇન્ટથી સર્વિસ પોઇન્ટ સુધી કોઇ કન્ટેમીનેશન ન થાય તેની જવાબદારી અરજદારની રહેશે. મીટર બંધ માલુમ પડે તો તાત્કાલિક અસરથી પાણી બંધ કરવાની જવાબદોરી સંબંધિત નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની રહેશે.
- અરજદારે કનેકશન ઉપર મુકેલ મીટર દર ૬ મહિને નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી દ્વારા ચેક કરવાનું રહેશે. જો 8. મીટર બંધ જણાય તો મીટર બંધ રહયાના સમય સુધી મહતમ મંજુર કરેલ જથ્થા જેટલું બીલ આકારવાનું રહેશે. અરજદારનું મીટર બગડે તો તે રીપેર કરવાની જવાબદારી અરજદારની રહેશે.
- મીટર રીડીંગ મુજબ તકકી થયેલ પાણીના દર મુજબ પાણીના ચાર્જ વસુલ કરવાના રહેશે.

Jetaline Kin June Karker Tagging It 1-214 de

EB10



- મંજુર કરેલ જથ્થાના પ્રતિ ૧૦૦૦ લીટરના નિયમ અનુસારના દરે ૬ માસનાં પાણીના ચાર્જ ડીપાંજીટ રૂપ જમા કરાવવાના રહેશે. જે બોર્ડ પાસે ડીપોઝીટ પટે રાખવામાં આવશે.
- રાઇઝીંગ મેઇન લાઇનમાંથી જોડાણ આપવાનું રહેશ નહિં. ટેપીંગ નજીકના સંપ પરથી આપવાનું રહેશ.
- પાણીના મંજુર કરેલ દરોમાં બોર્ડ દ્વારા વખતા વખત જે પ્રમાણ સુધારો- વધારો કરવામાં આવે તે મુજબ બીલીગ કરવાનું રહેશ જે અરજદારને માન્ય રહેશ.
- ૧૧. જે ચોર્જ અરજદાર પાસે વસુલ લેવાના થાય તેનું નિયમિત ખીલીંગ કરવાની જવાબદારી સંબધિત નાયબ કાર્યપાલક ઇજનરેશ્રીની રહેશે.
- ૧૨. જુચ યોજનામાંથી ફાજલ પાણી ટેપીંગ દ્વારા આપવાનું છે કોઇ કારણસર યોજના પુરતો પાણી પુરવદો પુરતો ઉપલબ્ધ ન ઘાય તે સંજોગોમાં યોજનાના ગામોને પાણી આપવાની બાબતને અગ્રતા આપવાની રહશે.
- 93. અરજદાર સંતત ૨ માસ સુધી બીલની રકમ ન ભરે તો તેનું કતેક્શન રદ ગણી તે જોડાણ કાપવાની જવામદારી નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની રહેશે.
- 98. અરજદારે વરસાદી પાણીના સંગ્રહ માટે રીચાર્જીગની વ્યવસ્થા એક વર્ષની સમય-મર્યાદામાં પૂર્ણ કરવાની બાંદેધરી આપવાની રહેશે
- ૧૫. ટેપીંગની દરભારત મંજુર થયા બાદ એક માનમાં સંસ્થાએ નિયમોનુસાર કરારખત કરવાનો રહેશે.
- ૧૬. દેવીંગ મંજુરીની સમય-મર્યાદા મંજુરી મળ્યેથી ૫ (પાંચ) વર્ષની રહેશે. ત્યારબાદ યોજનામાં પાણીની ઉપલબ્ધતાને ધ્યાને રાખી સમયાંતરે સબંધિત નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીએ સંસ્થાને જોડાણ રીન્યું કરી આપવાનું રહેશે.
- ૧૯. મંજૂર થયેલ પાણીનો જથ્થો સંસ્થા, ટેપીંગ ચાલુ થયા બાદ ૧ માસમાં ઉપાડશે નહિ તો મંજૂર થયેલ જથ્થાનું ન્યૂનુત્તમ બીલ સંસ્થાએ ભરવાનું રહેશે તેમજ મંજૂર થયેલ જથ્થા ઉપરાંતના ૩૦ ટકા કરતાં વધારે જથ્થો (૧૩૦% કરતાં વધારે) ઉપાડશે તો પેનવ્ટી તરીકે મંજૂર થયેલ દર અમણા દરથી વસુલાત કરવાની રહેશ. જયારે મહીનામાં ૬૦ ટકાથી વધારે પાણીનો ઉપાડ કરવામાં આવશે. તો ક્લેકશન કાપી લેવાનું રહેશે.
- **૧૮.** પાણીના બીલનું ચૂકવાયુ દર માર્સની ૭ શ્રી ૨૦ તારીખ સુધીમાં કેટવાનું રહેશે. ત્યાર પછી ૧ ટકા પ્રતિ માસના ધારણે વધારાના પાણી વેશની રીકવરી કરવાની રહેશે.
- ૧૯. પાણીના જચ્ચાના વધારાના ઉપાડ કે, પાણીની ચોરી કે, અન્ય કારણોસર સંસ્થાનું કનેકશન કપવામાં આવલ હાય, તો તેના અને પુનઃ જોડાણની રજુઆત કરેલ તો જોડાણ માટે ડેબલ જોડાણ ચાર્જ વસુલ કરવાના રહેશ.
- ૨૦. સંસ્થા જોડે એક સમાન કરારખત કરવાનું રહેશે તથા કરારખત થયા બાદ સંસ્થા મંજૂર થયેલ જથ્થો ઉપાડશે નહિ તો ભરેલ ડીપોઝીટ ખાતા દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવશે અને સંસ્થા ડીપોઝીટની રકમ પરત મેળવવા હકકદાર લહેશે નહિ.
- ૨૧. મંજૂર થયેલ જગ્યાને અનુરૂપ ટેપીંગ માટે જરૂરી ઓરીફીસની સાઈઝ કાર્યપાલક ઈજનેરથ્રી દ્વારા સટીફાઈડ કરવાની રહેશે તથા ડીઝાઇન કરેલ ઓરીફીસ મુજબ કનેકશન આપેલ છે તે બાબતનું પ્રમાણપત્ર વડી કહેરીએ સાહર કરવાનું રહેશે.
- ee. સરકારશ્રી દ્વારા પાણીના દર સુધારણા વિચાર હેઠળ હોઇ, જે મુજબ દર આખરી થશે ને મુજબ દર ચૂકવવાના રહેશે. સંસ્થા પાસેથી કનેક્શન રીલીઝ કર્યા પહેલા તે અંગેની બાંહેધરી મેળવવાની રહેશે.
- બોર્ડ દ્વારા જુથ યોજનામાંથી પીવાના હેનુ માટે અપાતા ખાનગી જોડાણી અન્વયે નક્કી થતાં વખતો વખતના ધારા- ધોરણ અરજદારશ્રીને બંધનકર્તા રહેશે.
- ર૪. મંજુરી અન્વેયે સંપથી સંસ્થાના જોડાણવાળી જગ્યા સુધીની પાઇપ લાઇનનો ખર્ચ તેમજ તેની મરામત સંસ્થાએ સ્વર્ખર્થે કરવાની રહેશે.
- રમ. નાર્જીકના સંપમાંથી ટેપીંગની મંજુરી ગામા વિક્સીત વિસ્તારને પાણી પુરૂ પાડવા માટે રડા દ્વારા ઇન્ફાસ્ટ્રકચરનું ટેક્ઓવર થાય ત્યાં સુધી ગણવાની રહેશે. ત્યારબાદ ટેપીંગ ટ્રદ કરવાનું રહેશે.

(નિરવ.પી.સોલંકી) અધિક્ષક ઇજનેર, (ટેકનીકલ)

## નકલ રવાના પ્રતિ,

- ડીવીઝનલ ઈજનેરથી, વેસ્ટર્ન રેલ્વે, ભવનગર પર, ભવનગર તરફ જાણ સારૂ.
- પ્રબંધકથ્રી, જેતલસર રેલ્વ જંકશન, જેતલસર જી રજકોટ તરફ જણ સાર.
- અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, જાહેર આરોગ્ય વર્તુળ, રાજકોટ તરફ જાણ તથા કાર્યવાહી સારૂ.
- કાર્યધાલક ઇજનેરશ્રી, જાહેર આરોગ્ય બોધકામ વિભાગ- ૧, રાજકોટ તરફ જાણ તથા કાર્યવાહી સારૂ.
- सार्वार रहता •

Jetalur Lin June Safket Tapping it J-2005 bec

EB19